

Przylącze kompaktowe między CHP a szafką sterowniczą
(złącze 46-pin,
stand. dł. kabla 6m, opcje
8,10,12,14 m)

Złącze kompaktowe
(6-pin)

Przypisanie pinów:

Styk 1+4 (górną)

Przylącze tem. bufora górną

NTC czujnik tem. (Y-JZ 2 x0,75mm²)

Styk 2+5 (środek) *

Przylącze wspólna tem. powrotu
(tylko przy Master)

NTC czujnik tem. (Y-JZ 2 x0,75mm²)

Styk 3+6 (dół)

Przylącze sieć /zadana moc

4...20mA (Kabel (LIYCY 2 x0,5mm²), ekranowy

Nie uwzględniono w dostawie!

Główny wyłącznik

Przylącze głównego kabla zasilającego,
Kabel: H07RN-F 5G10mm²
Nie uwzględniono w dostawie!

Przylącze Gasmultiblock (W132)
2m Kabel z wtyczką (czarny)

Przylącze czujnika ciśnienia gazu (W110)
2m Kabel z wtyczką (szary)


0-10 V pompa obiegowa bufora (W130)
5m Kabel (LIYCY 2 x0,5mm²)

Przylącze pompy obiegowej (W131)
5m Kabel (Y-JZ 3 x1,5mm²)

Przylącze pływaka do zestawu
odprowadzenia spalin (W105)
60cm Kabel z wtyczką
(Y-JZ 2 x0,75mm²)

A (1 : 4)

Uziemienie kogeneratora
Kabel: H07V-R 1 x 16mm²
Nie uwzględniono w dostawie!

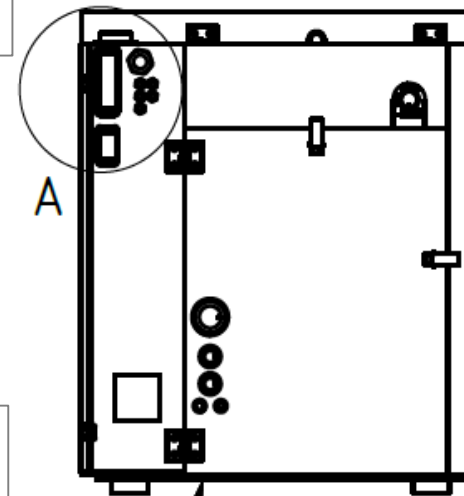

Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.	Bezeichnung				
	smartblock 22s	Przylączy elektryczne				
	Werkstoff			Datum	Maßstab	Revision
				23.07.2013	1:1	V2
	Hinweis:			Name	Blatt	von
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016, techn. Änderungen vorbehalten			A. Weigel	1	1

* tylko w opcji – systemu wielomodułowego

**tylko w opcji – modulacja względem sieci